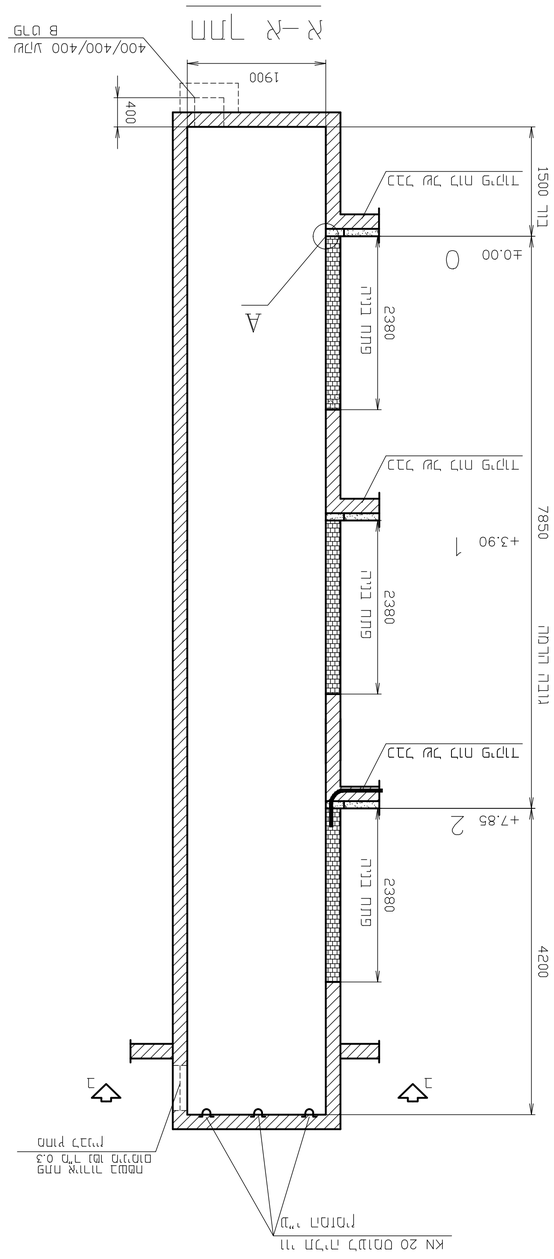

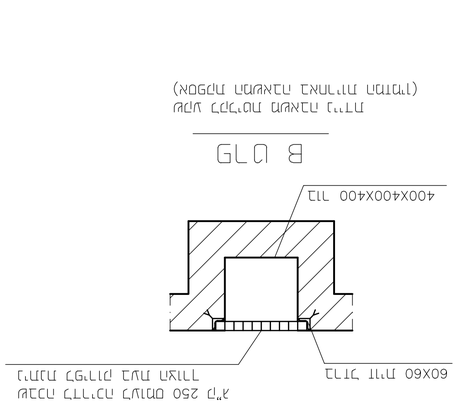



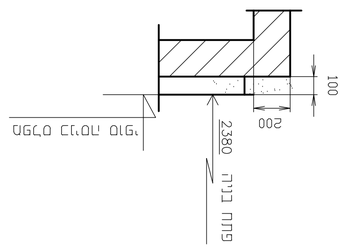

חתך A-A
(לכל הפחות)

פלטת כיסוי מבטון מזוין B ברזל
(לכל הפחות)

עומס (KN)	
20	P1
30	P2
50	P3
54	P4
80	P5
68	P6
33	P7

(c) כאמור בתכנית הסטנדרט – יותרו הסתייגויות בכתב מטעם המזמין.

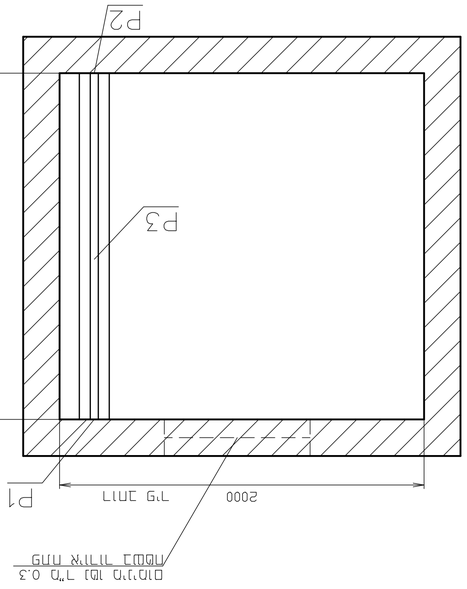

2-2 חתך

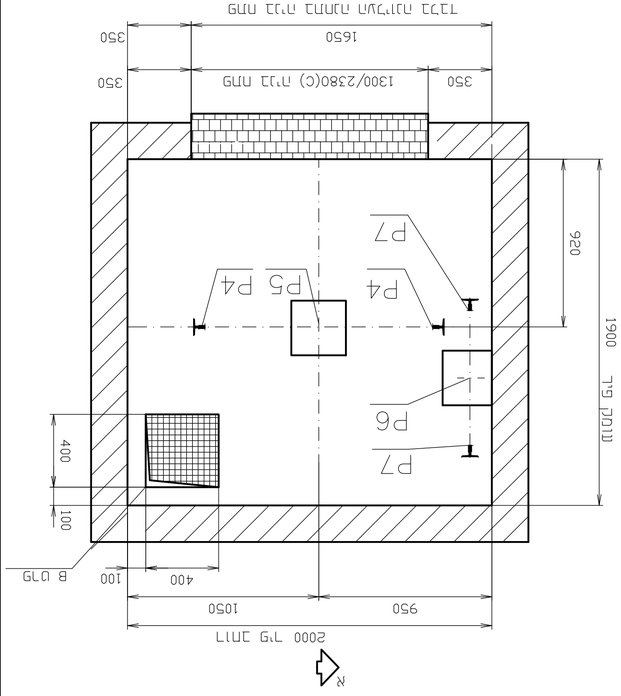

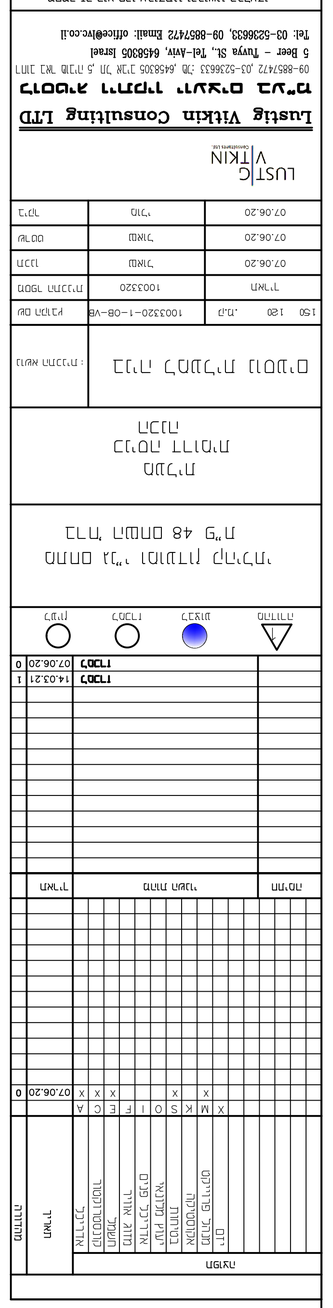
Lustig Vitkin Consulting LTD
רחוב הברזל 5, ת.ד. 4585305, 64582 תל אביב
טל: 09-8857472, פקס: 03-5236633
5 Beer – Tuvyo St., Tel-Aviv, 6458305 Israel
Tel: 03-5236633, 09-8857472 Email: office@lvc.co.il
הנחיות לביצוע
1. כל המידות בס"מ אלא אם צוין אחרת.
2. יש לוודא את כל המידות באתר לפני ביצוע.
3. אין לבצע שינויים ללא אישור מהנדס הקרקע.
4. יש להתקין מכסה בטיחות מתאים בזמן העבודה.
5. הבור יוקם בהתאם לתכנית ולהנחיות הבטיחות.
6. יש לבדוק את הבור לפני כל שימוש.
7. יש לשמור על מרחק בטיחות מקצה הבור.
8. אין להשאיר את הבור פתוח ללא השגחה.
9. יש לתקן כל נזק שנגרם לדופן הבור.
10. יש לפנות את הבור לאתר פסולת מורשה.
בור ביקורת מבטון מזוין
מידות בס"מ
מהנדס: דניאל רוזנטל
שם הפרויקט:
150 120 .מ.מ 1003320-1-OB-VB מס' תכנית
07.06.20 מתוקן תאריך
07.06.20 מעודכן עדכון
07.06.20 ראשוני הוצאה
07.06.20 מתוקן תיקון
מהנדס
בדיקה
הכנה
מתכנן
0 07.06.20 X X X

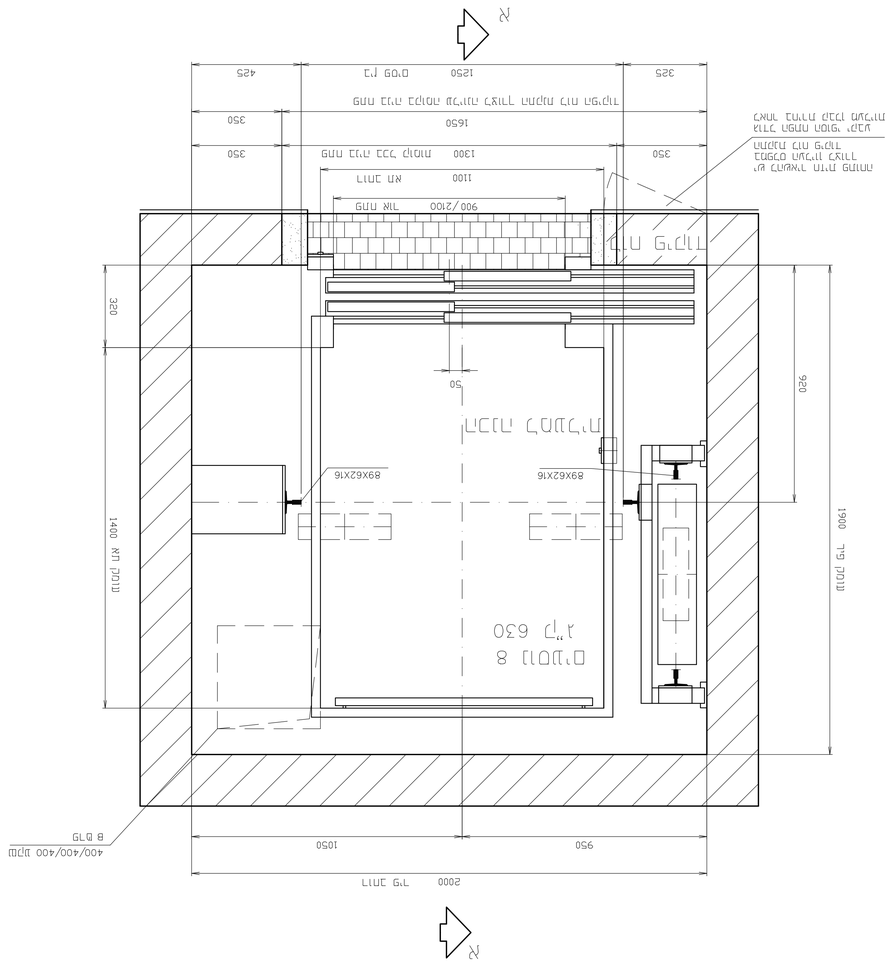

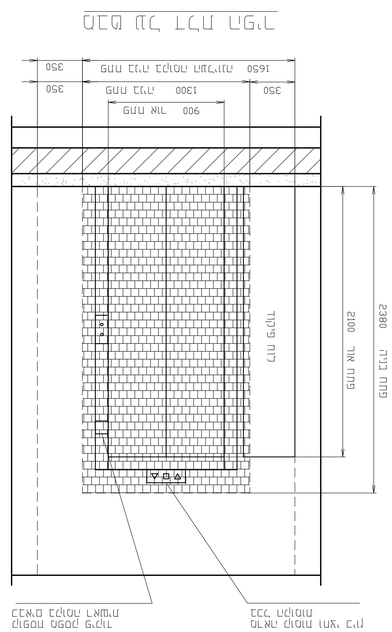

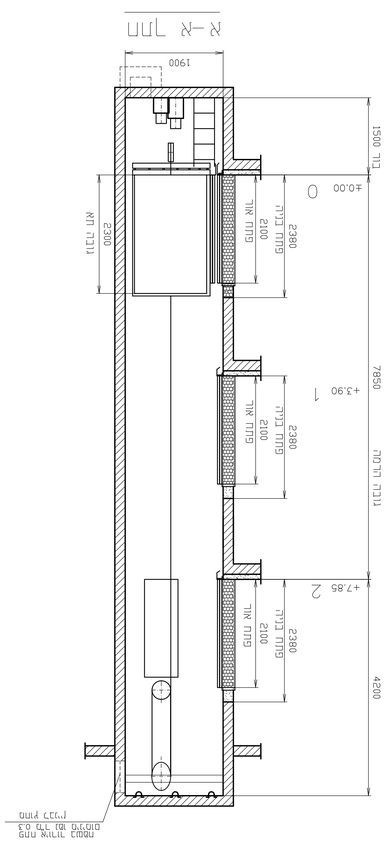

לוסטיג ויצקין ייעוץ הנדסי בע"מ
Lustig Vitkin Consulting LTD
רח' הברזל 5, תל אביב 6458305 ת.ד. 03-5236633, 09-8857472
5 Beer – Tuvya St., Tel-Aviv, 6458305 Israel
Tel: 03-5236633, 09-8857472 Email: office@lvc.co.il

מסמך זה הוא קניינו הרוחני של המתכנן ואין להעתיקו או למוסרו
לצד שלישי כלשהו ללא הסכמה בכתב ומראש.
This document is the property of the designer and may not be copied or distributed to any third party without the designer's written consent.

מס' תכנית	100332O-1-OP-VF	150 120 100 .מ.מ
תאריך	10.05.20	
מאשר	10.05.20	
בודק	10.05.20	
מתכנן	10.05.20	

קבלת הערות : קבלת הערות ולוח זמנים

תכנית ראשונית

מבנה ציבור ע"י עמותת רחמי חב"ד
רח' הנמר 48 ב"ש

מתכנן	יועצים	קבלן	מזמין

1	11.05.20	עדכון מפלסים בהתאם לתוכנית הקונסטרוקציה
0	10.05.20	הוצאה

מספר	שלב	תאריך

| | | |

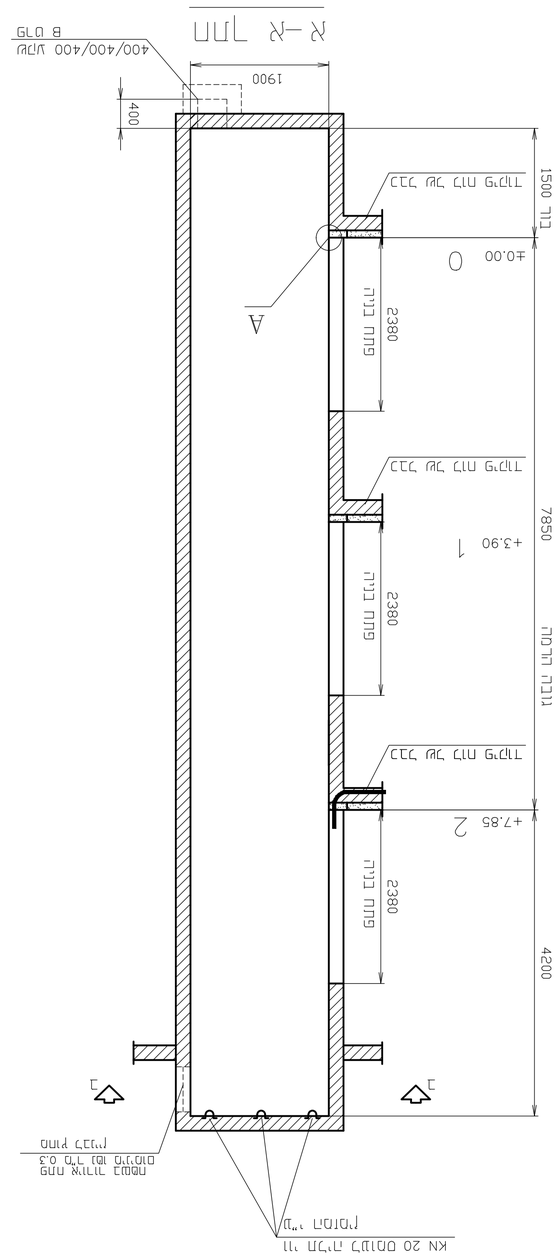
מפלס עליון
מפלס תחתון
2380
1500 מלא
7850
4200
+3.90
+7.85
0.00
A
A
400
1900
400/400/400 רשת
B פלג
R
R
מדף
מדף
מדף

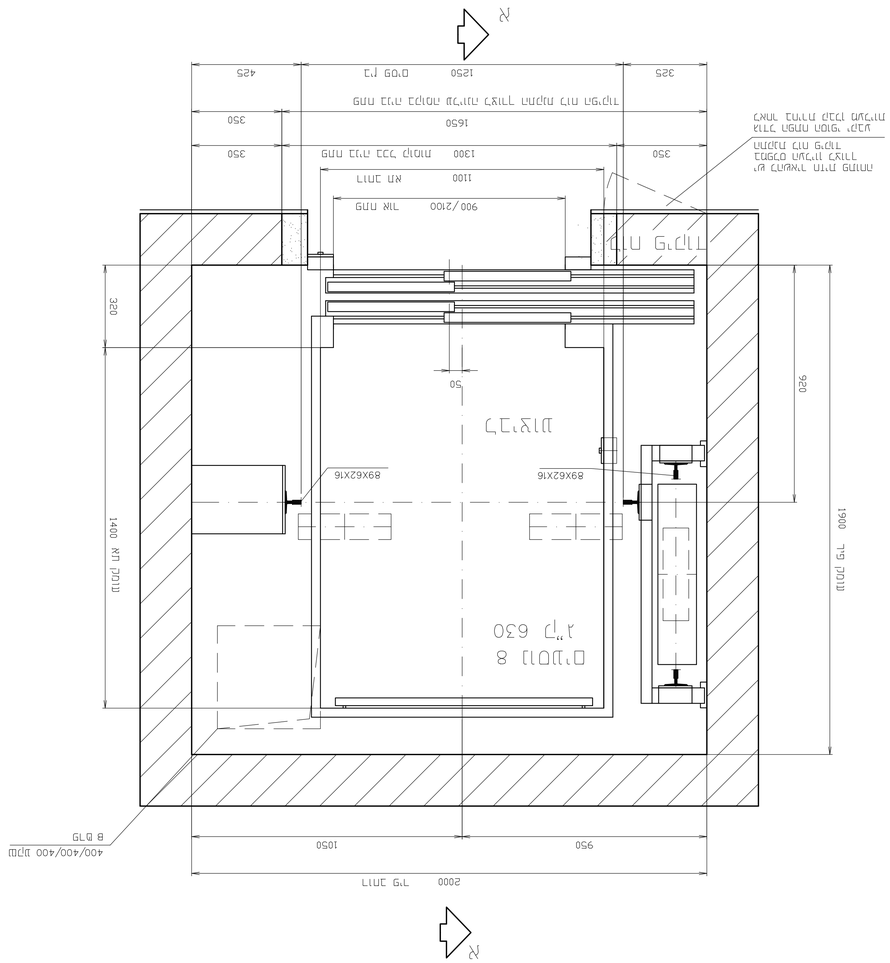
R
2000 רוחב מרבי
950
1050
400/400/400 מידות בלוק B 175
1400 גובה מרבי
320
920
50
1900 גובה מרבי
900/2100 גודל מזגן
1100 מרחק מרכז
1300 מרחק בין מרכזי חורים
350
1650 מרחק בין חיבורים חשמל ומים מרכזי
350
425
1250 מרכז מים
325
חורים לחיבור מים, חשמל וניקוז מרכזי
חורים לחיבור מים, חשמל וניקוז מרכזי
לפי דרישת היזם והתאם
89X62X16
קיר בלוקים
8 בלוקים
630 מ"מ
R

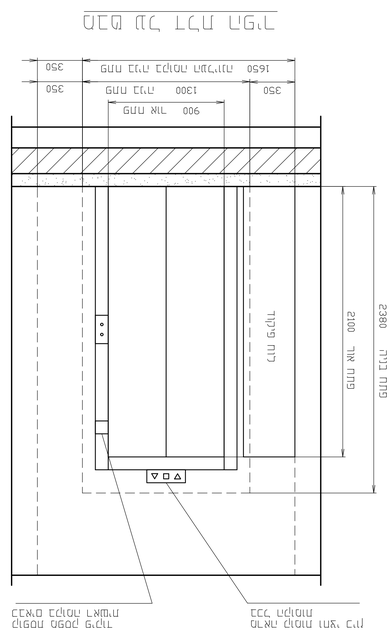
מידות מרכז חורים
350
1300 מרחק בין מרכזי חורים
350
1650 מרחק בין חיבורים חשמל ומים מרכזי
900 מרחק מזגן
2380 גובה מזגן
2100 גובה מזגן
1900 גובה מזגן
קיר בלוקים
חיבור מים קר וחשמל
חיבור ניקוז

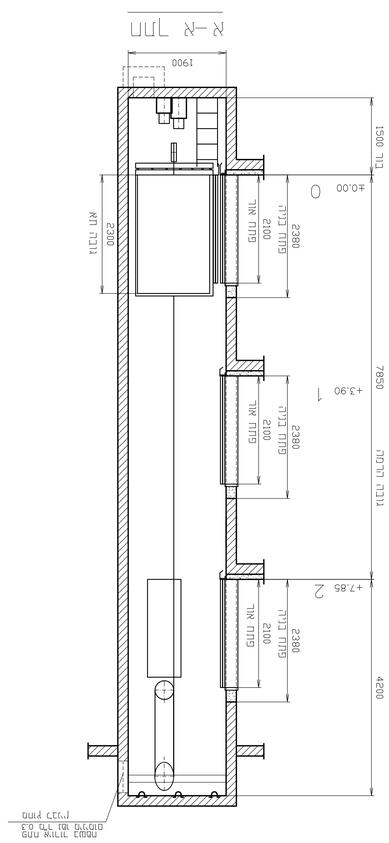
R–R חתך
1900
1500 גובה מזגן
±0.00
2300 גובה מזגן
2100 מרחק מזגן
2380 גובה מזגן
+3.90
7850 גובה מבנה
2100 מרחק מזגן
2380 גובה מזגן
+7.85
4200
חיבור מים קר וחשמל
מרחק מזגן מהקיר

| | | |